
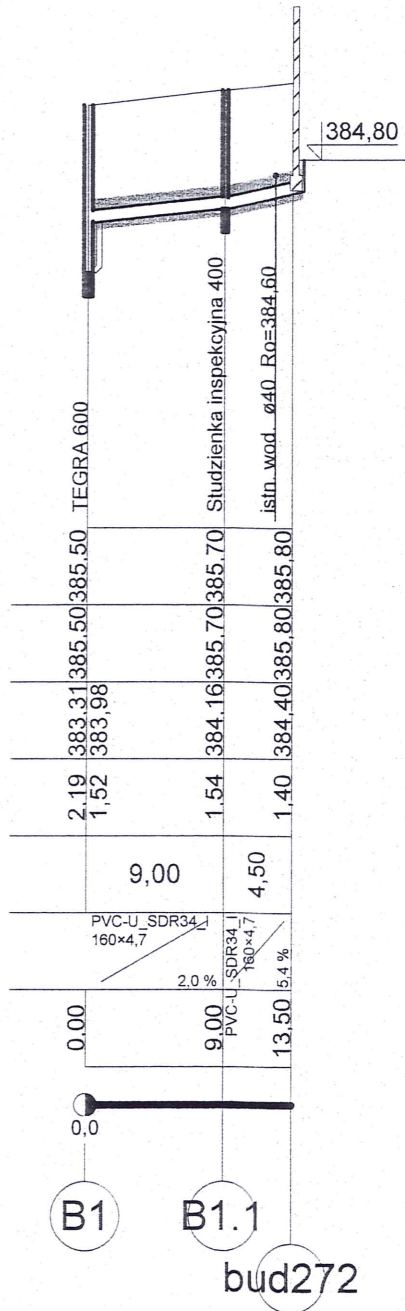



STAROSTWO POWIATOWE  
w Cieszynie  
ul Bobrecka 29  
43 - 400 CIESZYN

2. Skonkretno

Poziom porównawczy 380,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	1.81	383.19	385.00	385.00	1.53	383.57	385.10	385.10	1.69	384.21	385.90	385.90	1.90	384.90	386.80	386.80	1.40	385.30	386.70	386.70	1.25	385.55	386.80	386.80
Rzędna terenu istniejącego																								
Rzędna dna kanału																								
Zagłębienie dna kanału [m]																								
Odległości [m]			13,50			42,00			16,00		32,80			33,00				7,70						
Srednice, materiał			PVC-U_SDR34_I 200x5,9	PVC-U_SDR34_I 200x5,9		PVC-U_SDR34_I 200x5,9	PVC-U_SDR34_I 200x5,9		PVC-U_SDR34_I 200x5,9		PVC-U_SDR34_I 160x4,7			PVC-U_SDR34_I 160x4,7				PVC-U_SDR34_I 160x4,7						
Długość trasy [m]			0,00	13,50		55,50	71,50		104,30		137,30			144,99										



Temat	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek		Faza	P B
Tytuł rys.	Profil podłużny - S45- B5 + przyłącza		Data	04.2011 r
Investor	Gmina Goleszów 43-440 Goleszów ul.1 Maja 5		Skala	
Opracował	mgr inż Janina Korcz upr. bud. 47 / 93 B-B	Podpis	Nr rys.	
Sprawił	mgr inż Janina Bartoszek Dobranowska upr. bud. 54/01 B-B	Podpis		
			2.19	